


LEPSZA JAKOŚĆ WODY

Stacja uzdatniania wody **EFEKTYWNY PRIVAT™** bez użycia środków chemicznych, odpowiadająca wymogom środowiska naturalnego oraz wymogom wysokiej jakości wody pitnej.

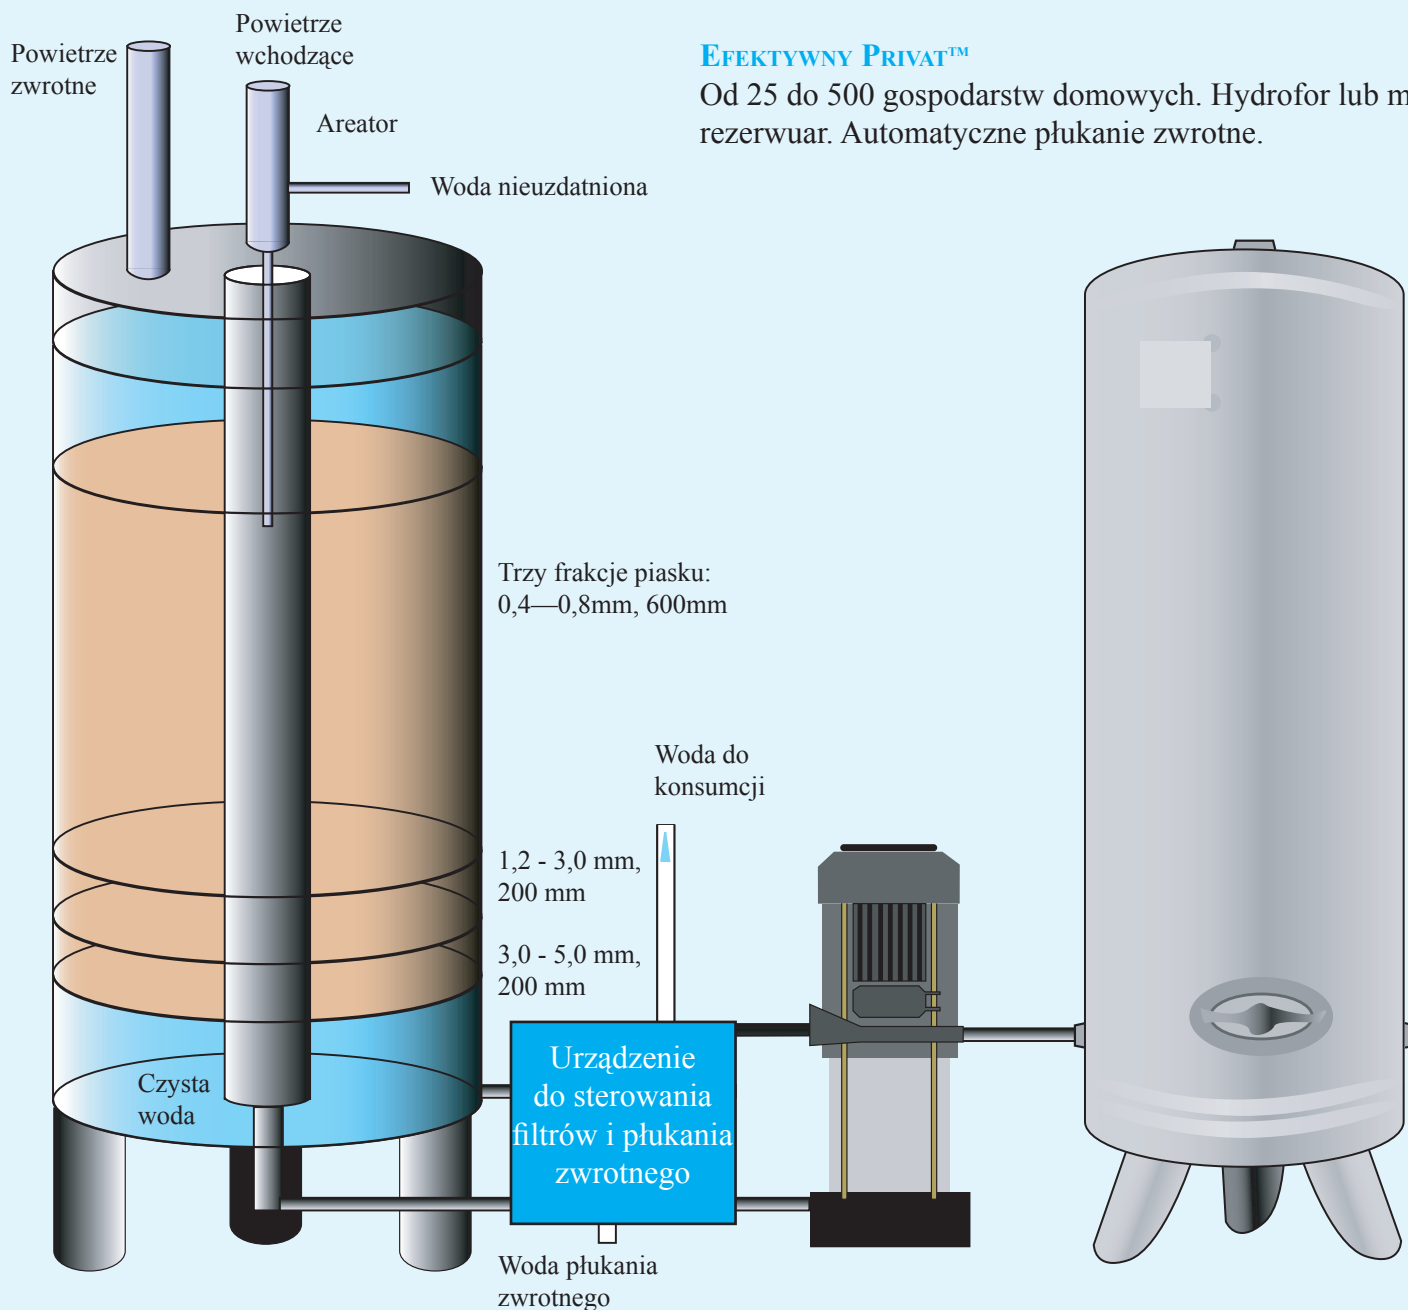


ANLAGER
SVENSKA AB

Birger Jarlsgatan 41 A, S-111 45 Stockholm, Sweden Tel +46 8-402 10 68. Fax +46 8-402 10 61
email: anlager@ystad.nu www.anlager.com

REZULTAT TESTU

Test został wykonany na wodzie gruntowej pobranej ze studni. Czas trwania testu cztery miesiące. Urządzenie było nowe z nowym filtrem piaskowym. Świeży piasek wymaga od trzech do czterech tygodni użycia celem osiągnięcia najlepszego efektu w usuwaniu żelaza. Używany piasek wymaga od zera do dwóch tygodni. Mangan wymaga natomiast od ośmiu do dziesięciu tygodni oraz od zera do dwóch tygodni w przypadku już używanego piasku.

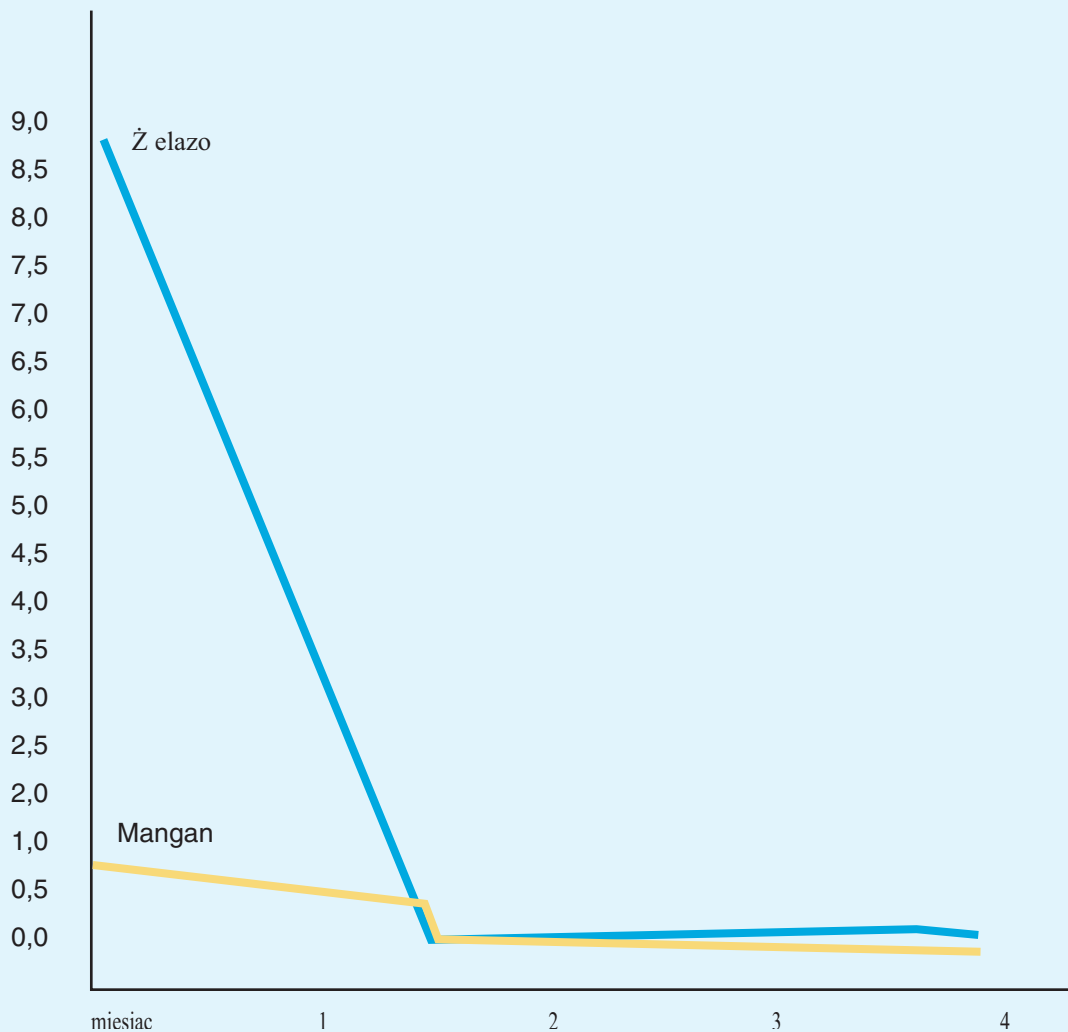

ANLAGER
SVENSKA AB 